
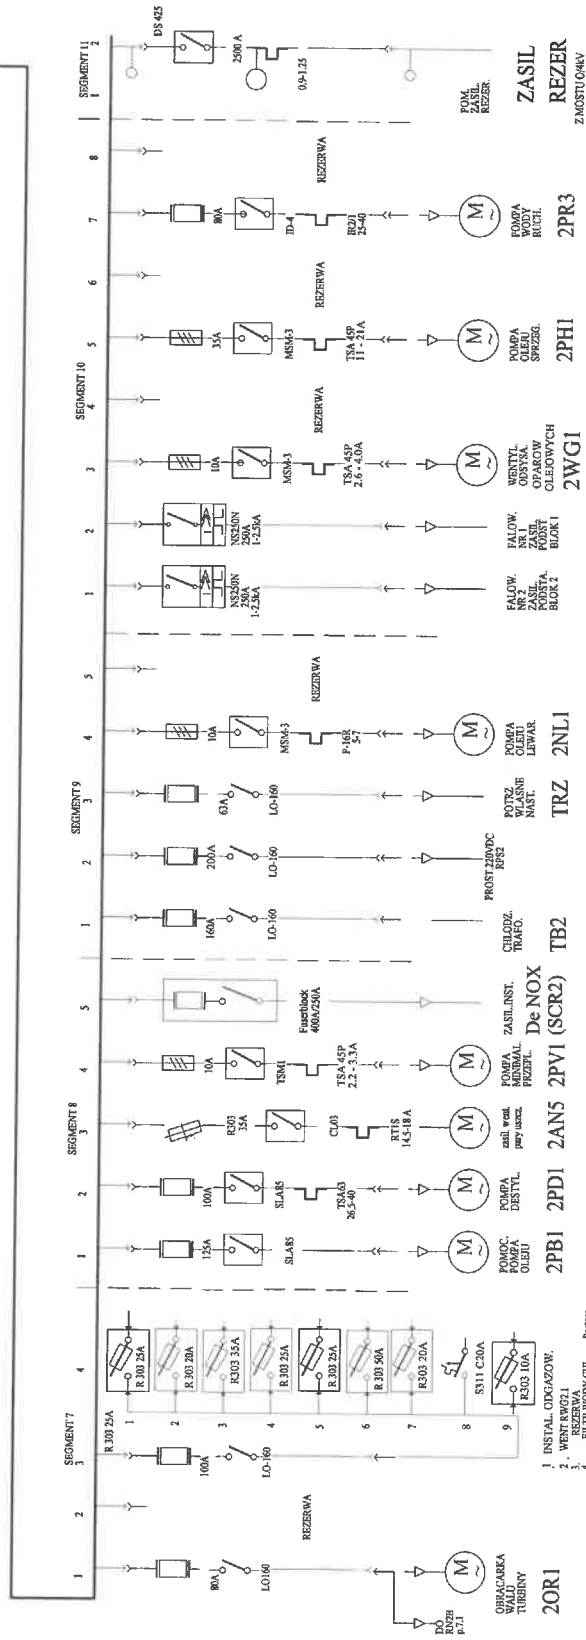


ROZDZIELNIA 0,4kV RN2A

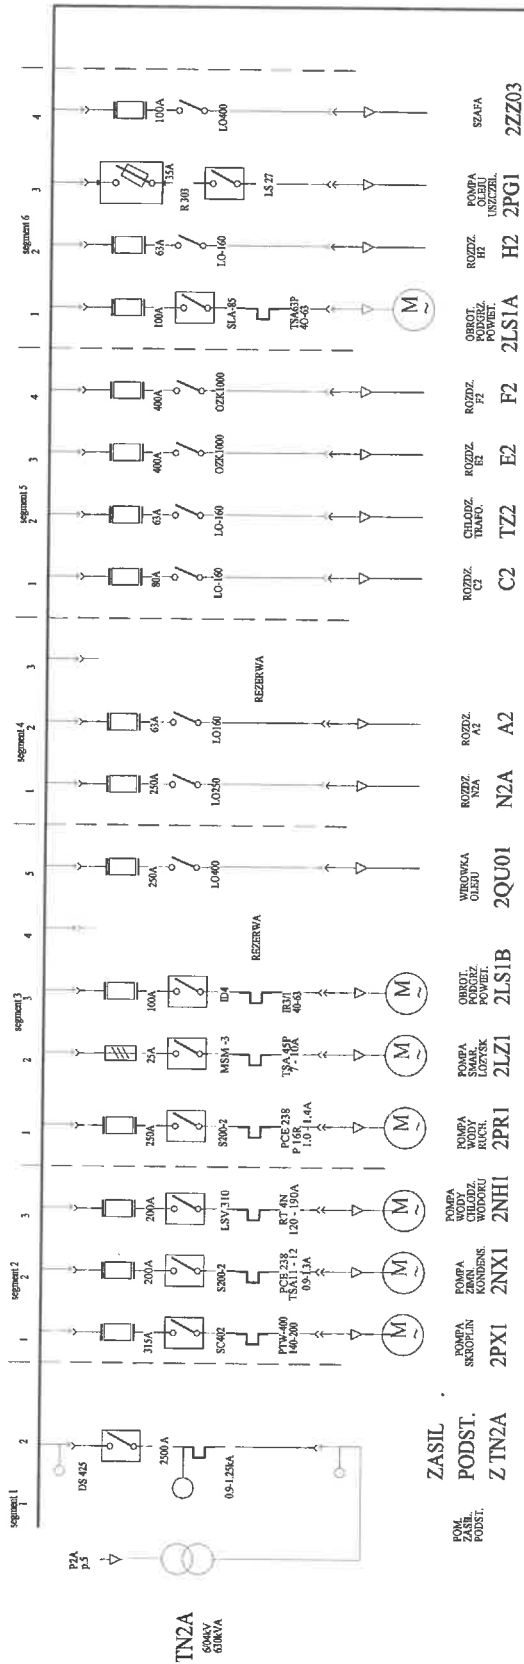



Nr rys. 2.1

KRES. I.	90.007	SIĘPKA
AKTUAL.	17.01.2021	P. NIEDZIŃSKI
SZKIC		P. NIEDZIŃSKI
SPRAWDZ.	17.01.2021	B. SIŃSKI

SAMOCZYNNY WYLĄCZENIE ZASILANIA

1. INSTAL. ODKAZOW.
 2. WENTYL. NR1 ODFIENIAJ.
 3. WENTYL. NR2 ODFIENIAJ.
 4. FILER WODY CIEŁ.
 5. FILER WODY CIŁO.
 6. ZASIL. CZYśc. ZAS. CZYśc. ZAS. CZYśc. ZAS.
 7. REZERWA
 8. ZASIL. CZYśc. ZAS. CZYśc. ZAS.
 9. FILER WODY CIEŁ.
 10. FILER WODY CIŁO.
 11. WENTYL. NR1 ODFIENIAJ.
 12. WENTYL. NR2 ODFIENIAJ.

ROZDZIELNIA 0,4kV RN2B

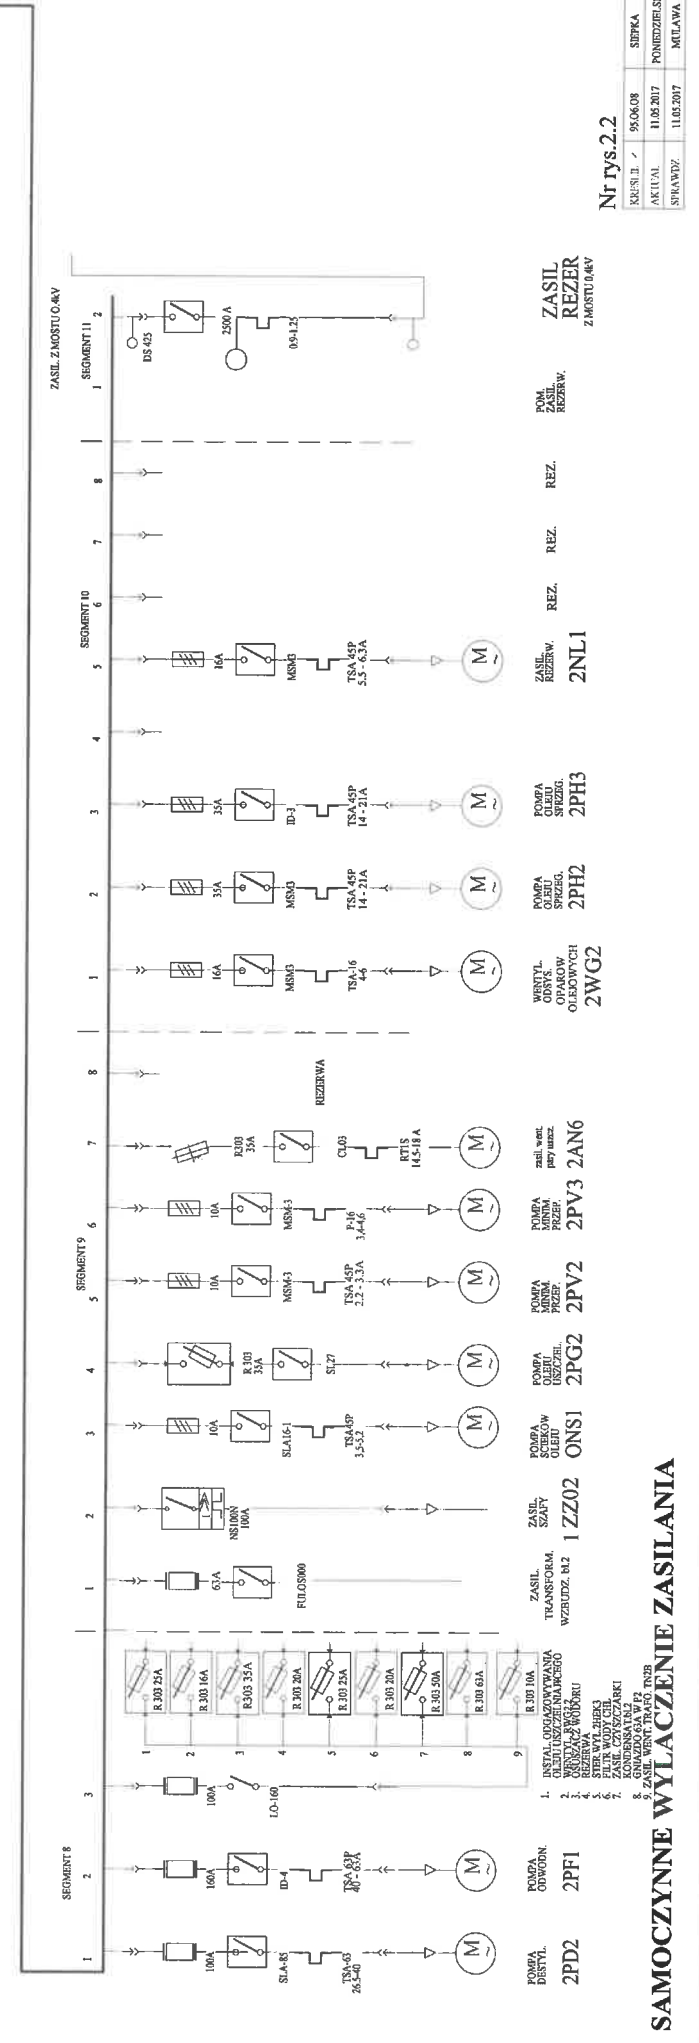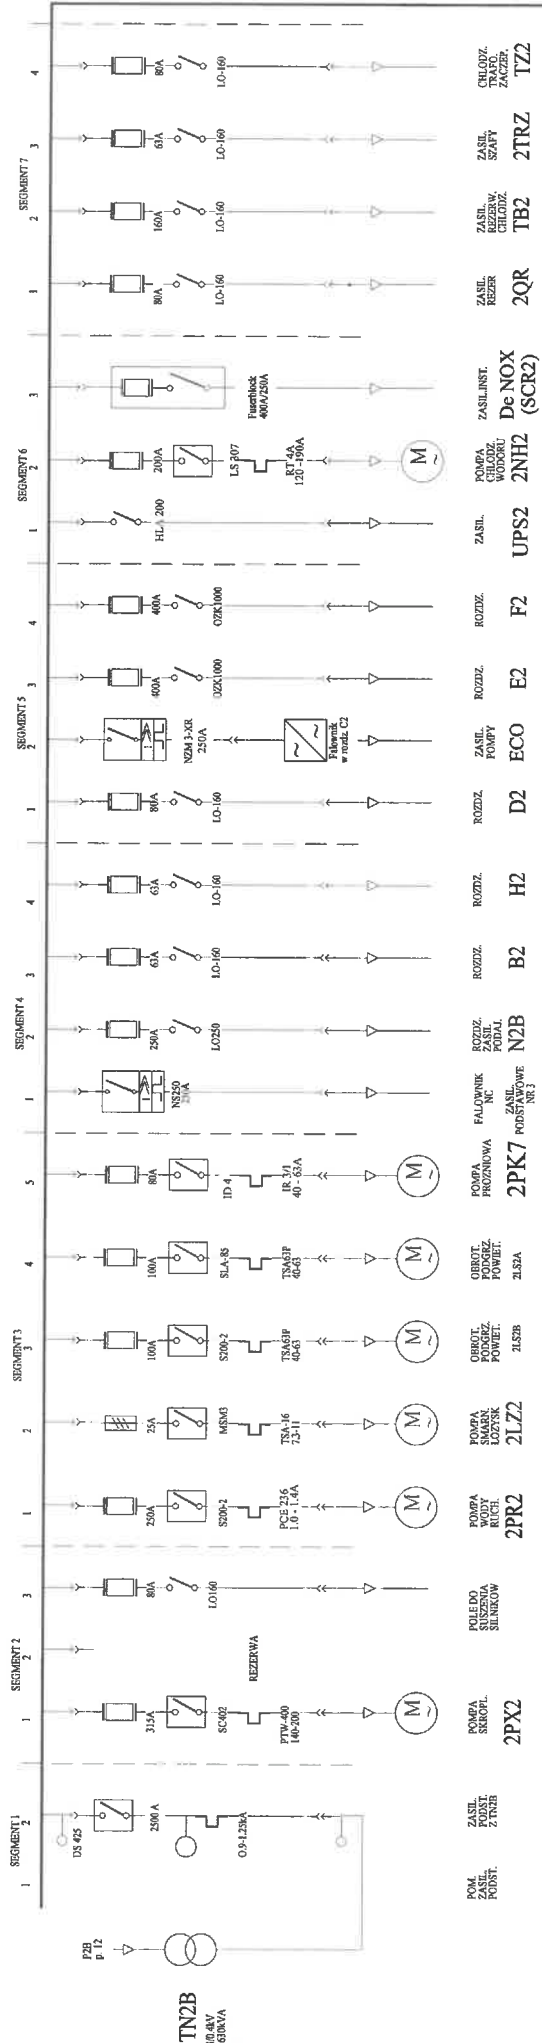

Nr rys. 2.2

KREŚCIŁ	95.06.08	SIEPKA
AKTUAL	11.05.2017	PONIEDZIELSKI
SPRAWIŁ	11.05.2017	MULAWA

SAMOCZYNNIE WYLĄCZENIE ZASILANIA

1. INSTAL. ODOZWOYWAJĄCA
2. WENTYL. WZROZ. CIŚN.
3. STER. WYL. ZEB3
4. OGRZEW. WZROZ. CIŚN.
5. ZASIL. WENT. TRAF. TNR
6. KONTROLNAŁ. 4
7. ZASIL. COYUZZIARKI
8. ZASIL. WENT. TRAF. TNR