



ROZDZIELNIA 0,4kV RN9A

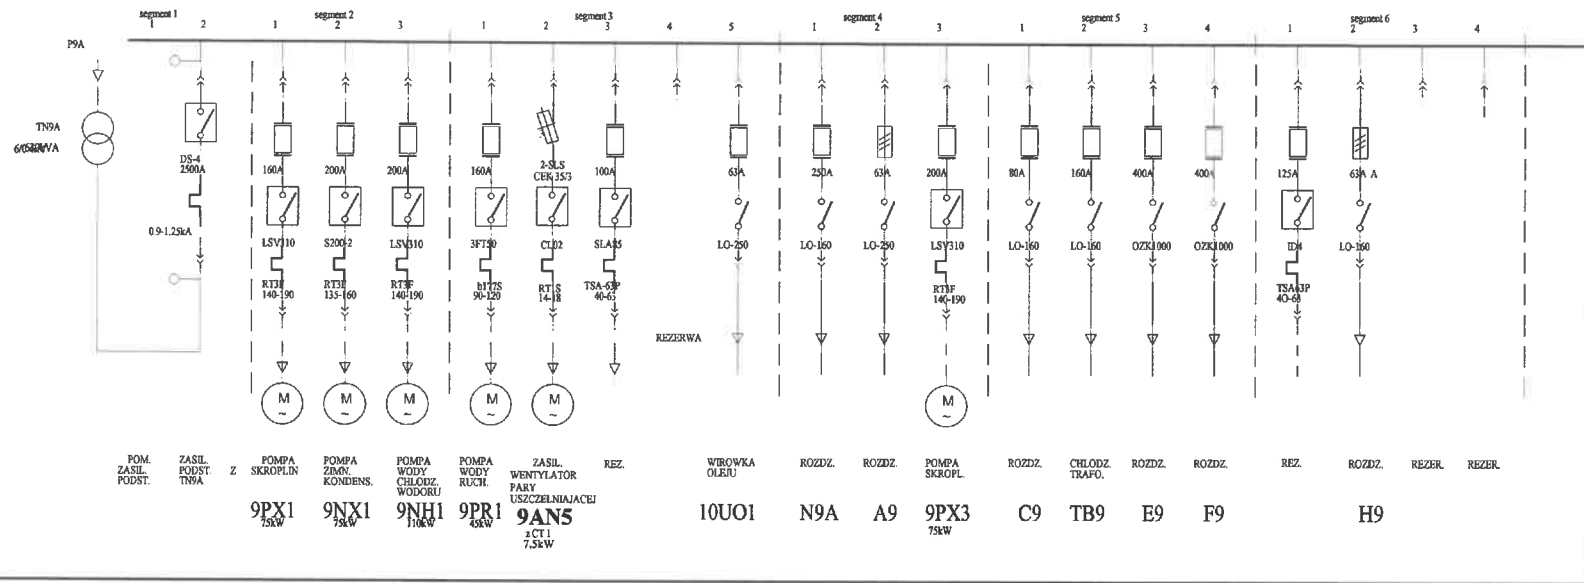

POM. ZASIL. PODST. TN9A
 ZASIL. PODST. TN9A
 POMP. Z SKROPLIN
 POMP. ZIMN. KONDENS.
 POMP. WODY CHŁODZ. WODOCIEP.
 POMP. WODY RUCH.
 ZASIL. WENTYLATOR FARY USZCZELNIAJĄCEJ
 REZ.
 WYWOŁWA OLEJU
 ROZDZ.
 ROZDZ.
 POMP. SKROPL.
 ROZDZ.
 CHŁODZ. TRAF.
 ROZDZ.
 ROZDZ.
 REZ.
 ROZDZ.
 REZER.
 REZER.

9PX1 75kW
 9NX1 75kW
 9NH1 110kW
 9PR1 45kW
 9ANS 2 CT 1 7.5kW
 10U01
 N9A
 A9
 9PX3 75kW
 C9
 TB9
 E9
 F9
 H9

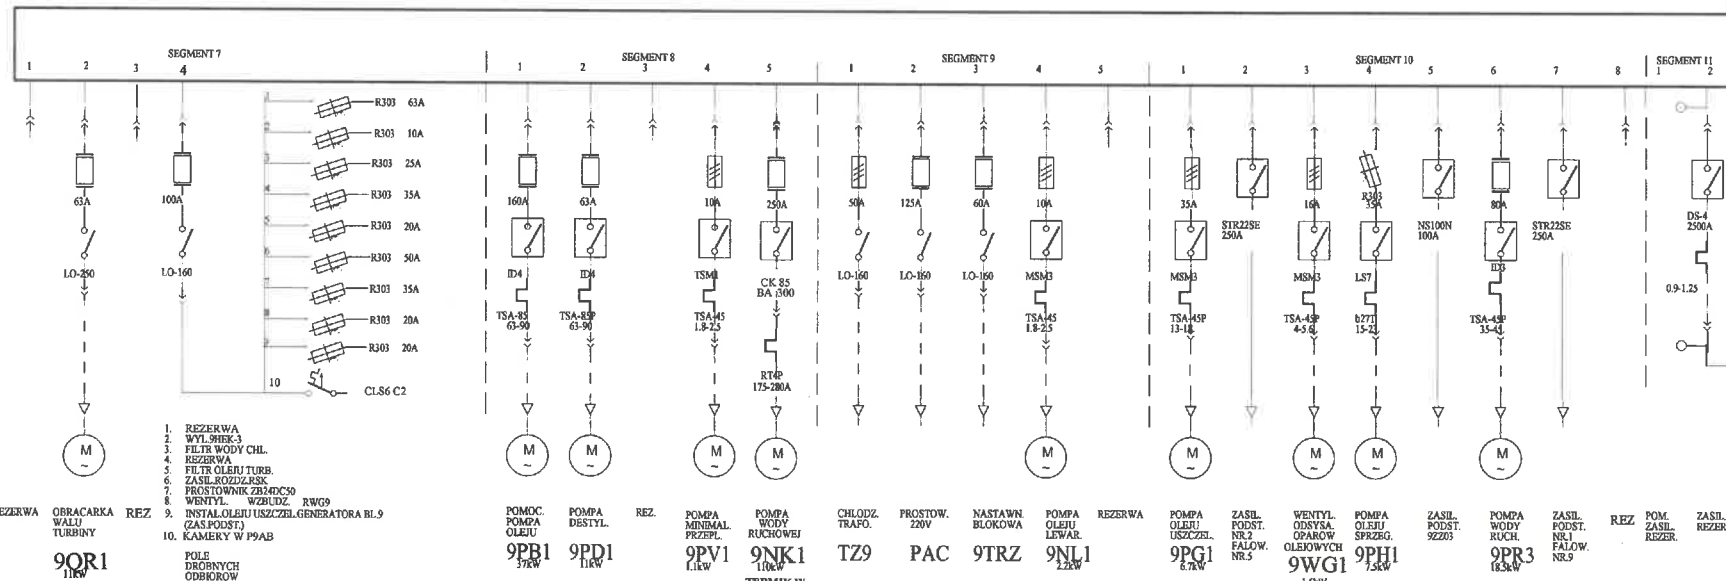

REZERWA
 9QR1 11kW
 9PB1 37kW
 9PD1 11kW
 9PV1 1.1kW
 9NK1 110kW
 9PG1 8.7kW
 9PH1 15kW
 9PR3 18.5kW
 9TRZ
 PAC
 9TRZ
 9NL1 12kW
 9WG1 1.5kW

TERMIK W SZKRYNIE PRZY SILNIKU 9NK1

ZASILANIE Z MOSTU 0,4kV

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Nr rys.9.1

KRZESL.	2000.07.12	PIETRYKA
AKTUAL.	2012.07.27	CZERWIEC
SPRAWDZ.	2012.07.27	PIETRYKA