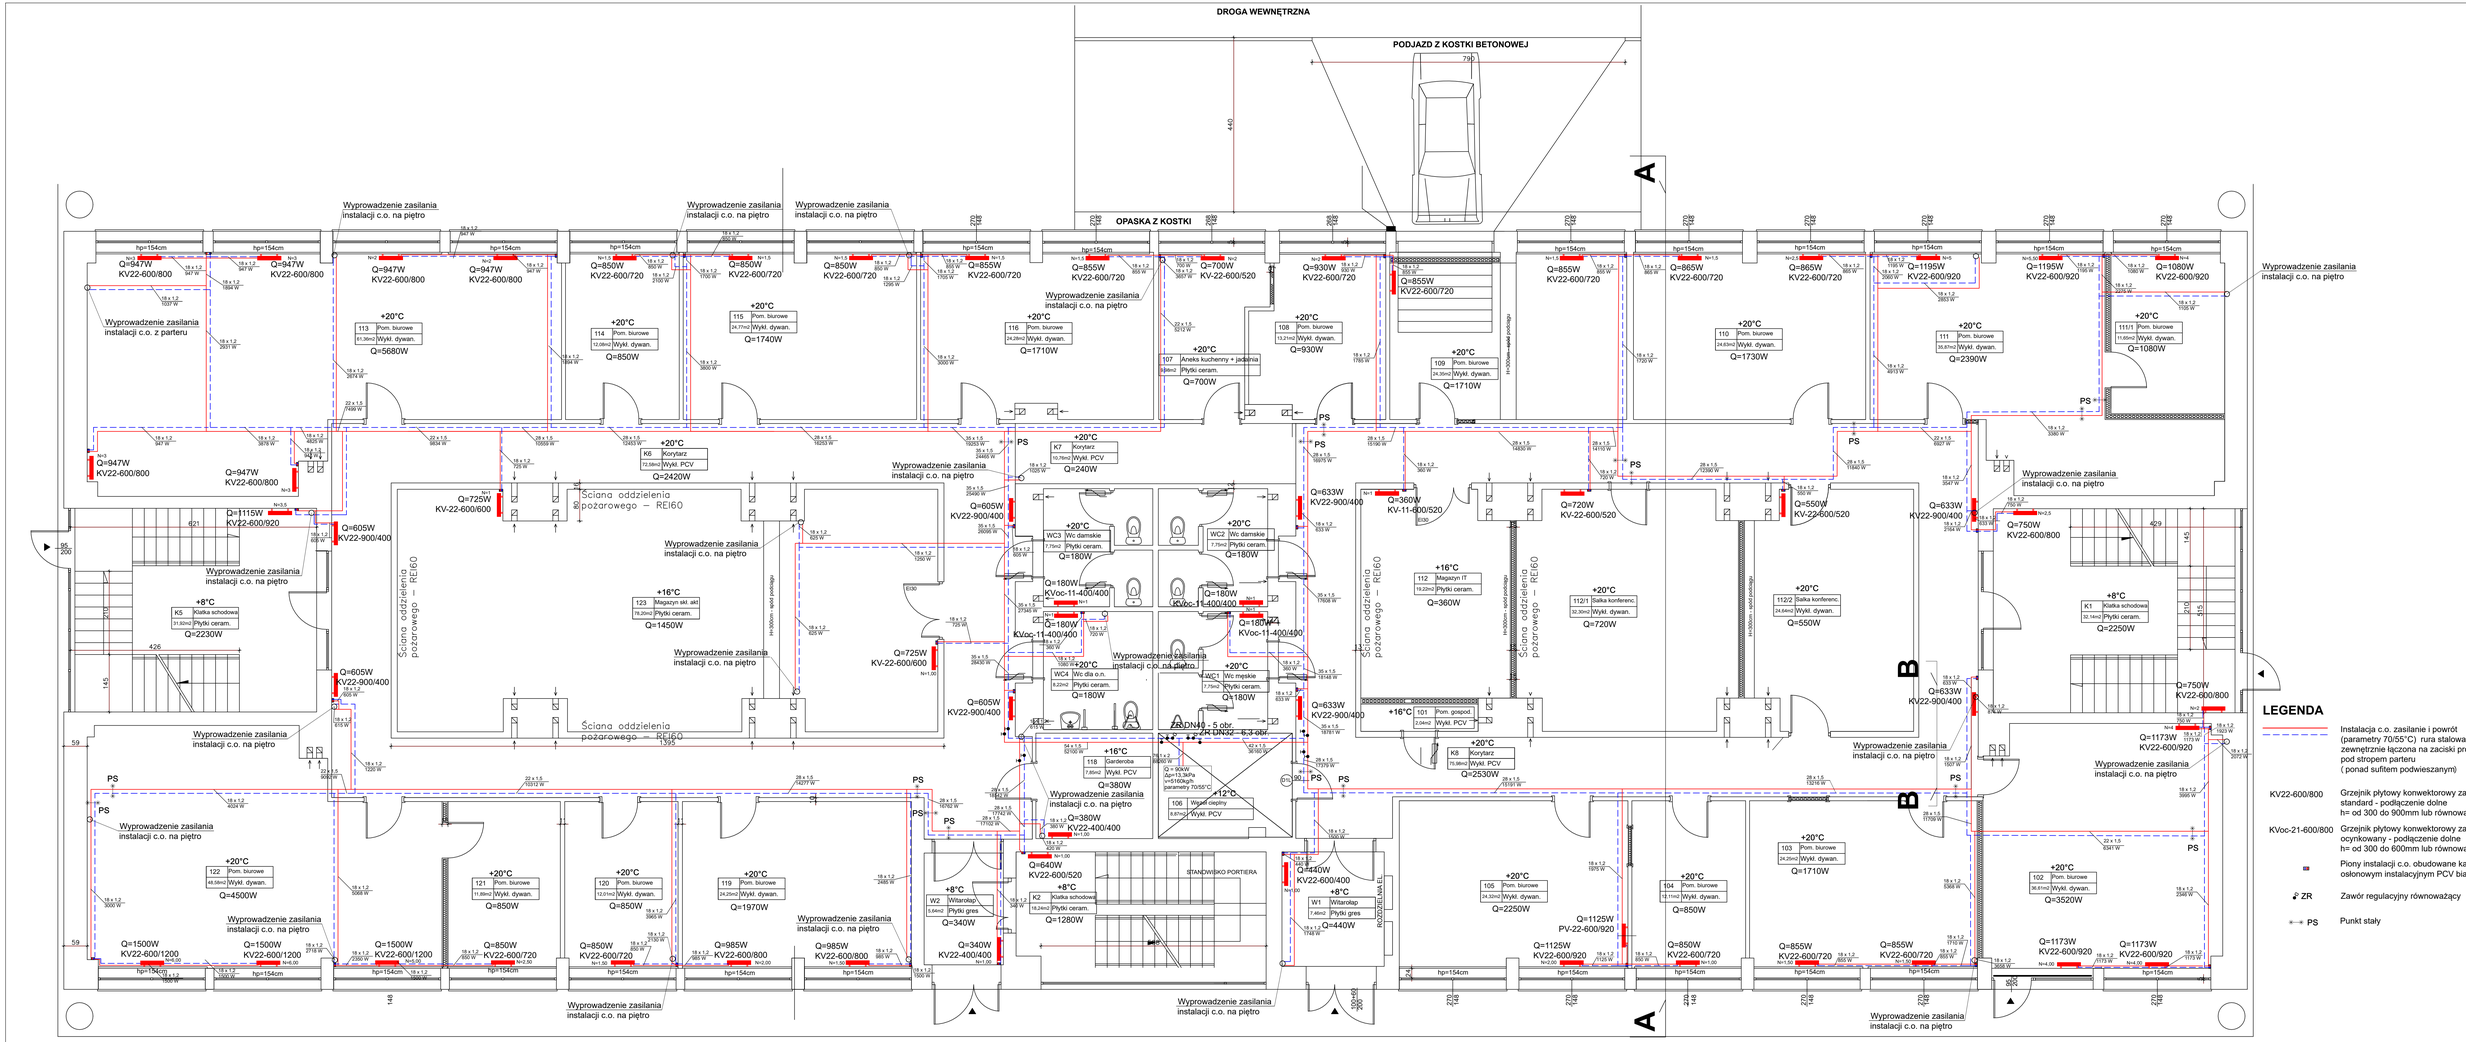

LEGENDA

- Instalacja c.o. zasilanie i powrót (parametry 70/55°C) rura stalowa ocynkowana zewnętrznie łączona na zaciski prowadzona pod stropem parteru (.ponad sufitem podwieszanym)
- KV22-600/800 — Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy standard - podłączenie dolne h= od 300 do 900mm lub równoważny
- KVoc-21-600/800 — Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy ocynkowany - podłączenie dolne h= od 300 do 600mm lub równoważny
- Piony instalacji c.o. obudowane kanałem osłonowym instalacyjnym PCV białym
- ZR — Zawór regulacyjny równoważący
- PS — Punkt stały

UWAGA

1) Kategorycznie zabrania się montowania niezaizolowanych rur stalowych w kanałach osłonowych instalacyjnych wykonanych z PCV z uwagi na temperatury czynnika (70/55°C)
2) Podejścia do grzejników przy podłodze (nie izolowane) prowadzić w listwach maskujących przypodłogowych z PCV dla rur grzewczych.

"IwoProjekt"	INWESTOR: ENEA Centrum Sp. z o.o. 60-001 Poznań,Pl. Władysława Andersa 7
PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Os.Cegielskiego 19, 62-020 SWARZĘDZ tel./fax 061-8-175-164, tel.kom. 0606 624 241 Adres e-mail: iwoprojekt@wp.pl	OBIEKT: Budynek biurowy ENEA Centrum Sp. z o.o. 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 28 dz. nr geod.143/2, obręb 0021
	TEMAT: Projekt instalacji c.o.

TREŚĆ RYS.:	**Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania**	SKALA:1:50	DATA:	FAZA:	**P.W.**
PROJEKTOWAŁ: inż. Iwona Szymkowiak	613/IET/PW			NR RYS.	1
OPRACOWAŁ.: Radosław Kobylecki	-		24 luty 2023r.		