

## Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę:

fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nieużywanych zaworów odpowietrzających R1/R1 1/4", wykonanych z materiału 1.4006 do instalacji powietrza zaporowego zdmuchiawczy kotłowych, zgodnie z poniższym zakresem zamówienia:

I. Szczegółowe wymagania techniczne dostawy:

1. Zawór odpowietrzający kompatybilny z zaworem parowym instalacji zdmuchiawcza kotłowego typu PS-SL:

Parametry zaworu parowego:

Kołnierz: DN80 PN63

Materiał korpusu zaworu: DIN 1.7357

Gniazdo zaworu: fi 55

Maksymalne ciśnienie na zaworze: 30 bar

Otwór zaworu pod zawór odpowietrzający (wlot/wylot): R1 1/4" / R1"

2. Konstrukcja zaworu odpowietrzającego (w zakresie dostawy):

Korpus zaworu – materiał wykonania: X12Cr13 (1.4006),


Grzybek,

Sprężyna,

Nakrętka koronkowa,

Zawleczka blokująca nakrętkę.

3. Poglądowy rys. zaworu odpowietrzającego R1"/R1 1/4":

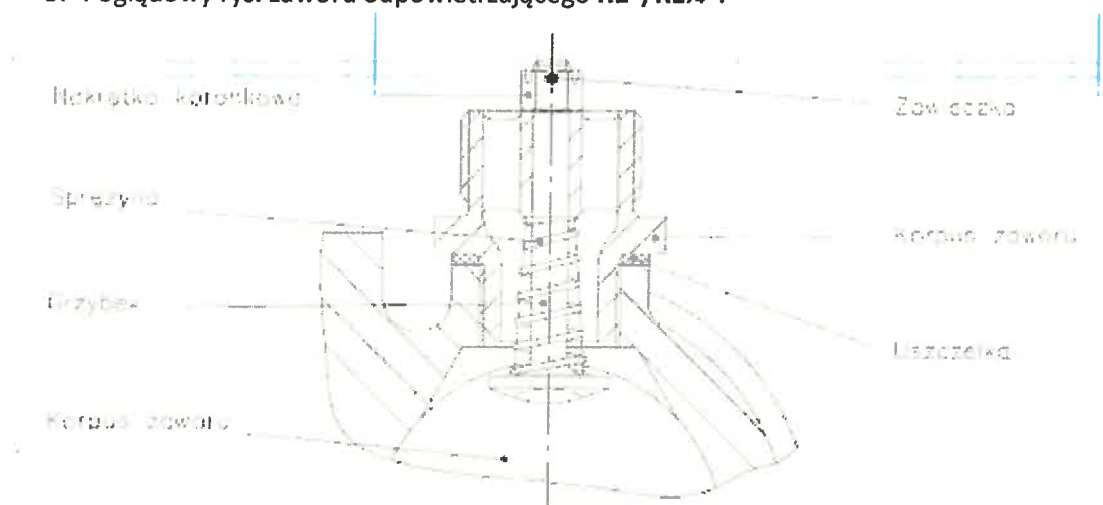

Korpus zaworu wykonany z materiału: X12Cr13 (1.4006)

Zamawiający wymaga wraz z dostawą, dostarczenia kompletu dokumentacji jakościowej wykonanych zaworów w wersji papierowej oraz dodatkowo, w wersji elektronicznej – pdf, przesłanych na adres: [adrian.kempinski@enea.pl](mailto:adrian.kempinski@enea.pl)